




lega contro il cancro

Il modello di intestino percorribile

Scheda informativa

Un'offerta della Lega svizzera contro il cancro

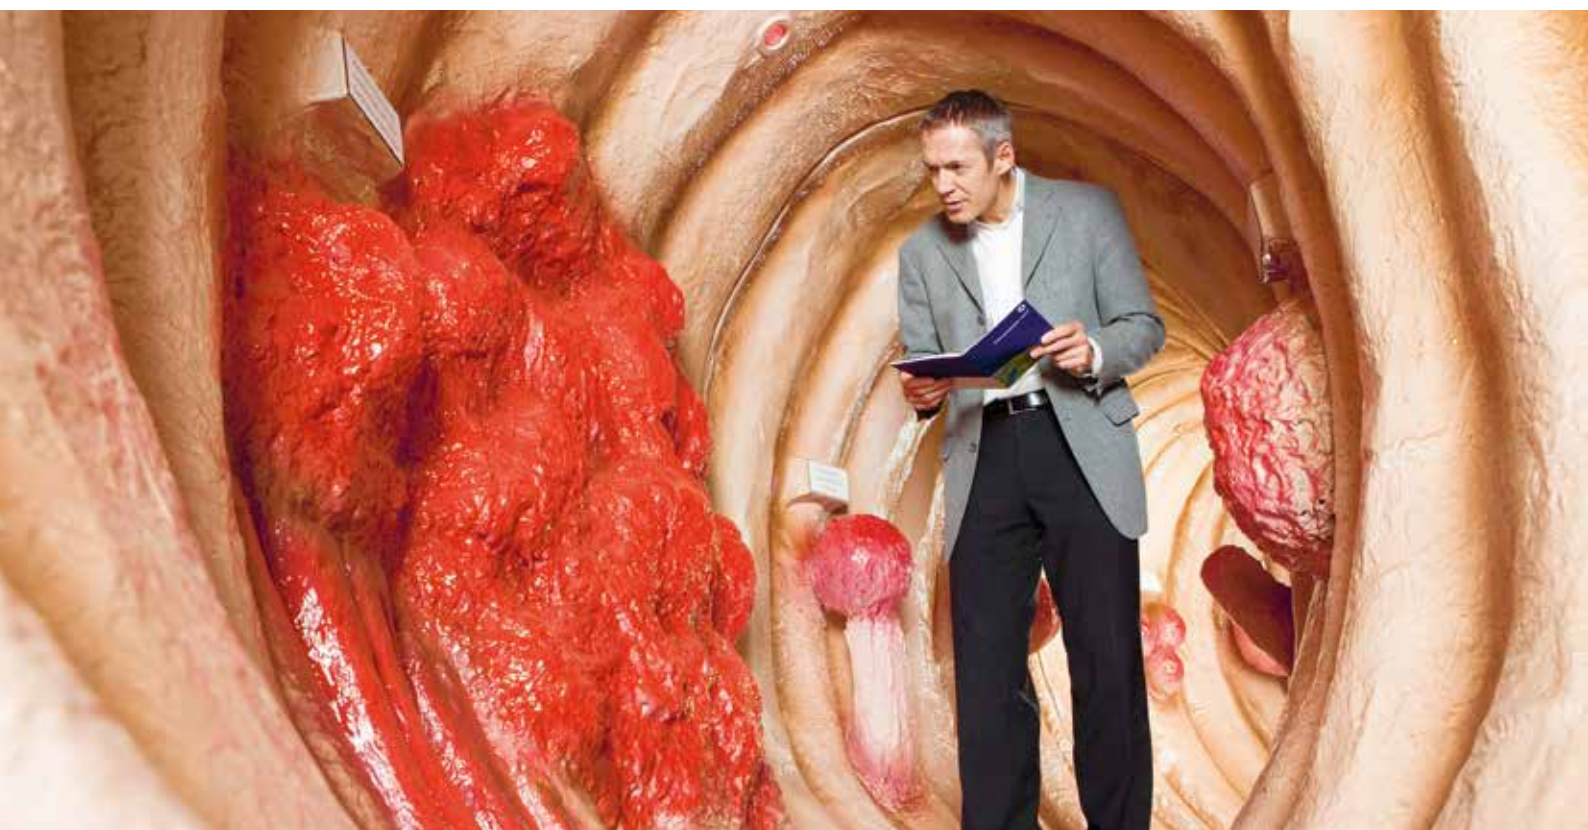

Il modello di intestino percorribile

Scheda informativa


Lo sapevate che il cancro dell'intestino crasso (cancro dell'intestino) è una delle patologie maligne più frequenti? Ogni anno, in Svizzera a circa 4500 persone viene diagnosticato un cancro dell'intestino e 1600 muoiono a causa di questa malattia. Tuttavia, se il cancro dell'intestino viene diagnosticato precocemente, nella maggior parte dei casi è curabile. I due principali metodi di diagnosi precoce sono il «test del sangue occulto nelle feci» e la colonscopia.

Il modello d'intestino percorribile

Il modello d'intestino percorribile illustra i vari stadi di sviluppo del cancro all'intestino. All'inizio del modello, lungo otto metri, si può osservare un intestino sano, seguito da un tratto con piccoli polipi della mucosa. Proseguendo, i polipi diventano più grandi ma sono ancora di natura benigna. Le cellule tumorali maligne si sviluppano solo in seguito, e allora possono lasciare il loro «luogo d'origine», distruggendo le pareti dell'intestino e i tessuti adiacenti. Inoltre, un filmato informativo spiega come insorge il cancro dell'intestino e di quali sintomi e fattori di rischio occorre tener conto. Il

Misure del modello di intestino

- > Lunghezza: 8,00 m
- > Larghezza: 3,50 m
- > Altezza: 2,05 m
- > Peso: 500–600 kg (suddiviso in 4 parti)

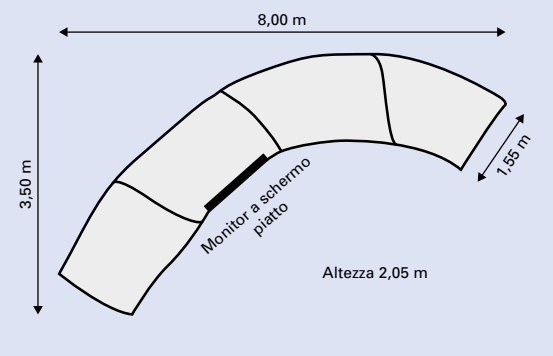

filmato è completato da resoconti di persone affette dalla malattia e dei loro familiari.

Uno o due membri del team di prevenzione della Lega contro il cancro saranno a disposizione per rispondere alle eventuali domande e distribuire, se richiesto, opuscoli informativi sul tema.

Il modello d'intestino è composto di quattro parti, ciascuna delle quali alta 2,05 m, larga 1,55 m e lunga al massimo 2,30 m. In pianta, il modello nel suo complesso forma un quarto di cerchio con raggio esterno di 9,40 m e interno di 6,35 m: in tal modo si ottiene un percorso totale lungo 8 m.

Il modello di intestino percorribile

Scheda informativa

Possibilità di presentazione del modello

- > Il modello di intestino percorribile può essere esposto tutto l'anno in locali di grandi dimensioni, chiarendo in anticipo le caratteristiche che il locale deve soddisfare.
- > Il modello di intestino percorribile può essere esposto anche in luoghi pubblici da aprile a ottobre, ma in caso di cattivo tempo occorre prevedere una protezione.
- > Aziende
- > Fiere del settore sanitario
- > Fiere aperte al pubblico
- > Edifici pubblici
- > Centri commerciali
- > Ospedali



Requisiti del luogo di esposizione

- > Altezza minima dell'entrata 2,10 m, larghezza minima dell'entrata 1,70 m.
- > La Superficie espositiva deve essere piana e rigida.
- > Collegamento elettrico 230 V.
- > In caso di esposizione all'interno di un edificio occorre verificare che il modello non ostacoli l'accesso alle vie di fuga.
- > Il modello viene consegnato con un camion. Lungo il percorso tra il camion e l'area espositiva non devono essere presenti scale o gradini. I tre elementi del modello sono montati su ruote e non possono essere sollevati.
- > In linea di principio, il modello di intestino è impermeabile. Tuttavia, per far sì che i visitatori possano visionarlo anche in caso di pioggia e per proteggerlo, in occasione di eventi all'aperto occorrerà collocarlo sotto la tettoia di un edificio o all'interno di un tendone.
- > La durata massima di esposizione in luoghi pubblici è di un giorno, a meno che il modello non venga sorvegliato durante la notte.
- > Il modello viene fornito avvolto in tre involucri protettivi (vedi foto qui a fianco) che devono poter essere riposti in un locale di deposito.



Prezzo

A richiesta

Interessati-e?

Contattateci all'indirizzo:
prevention@krebsliga.ch.